



Gasfyr - Lavendelhaven

Hovedafbryder

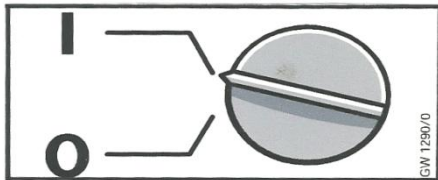

Indstilling af varmt vand

- Stilling 1 ca. 35 °C
- Stilling 9 ca. 66 °C max
- Stilling E (anbefales) ca. 55 °C

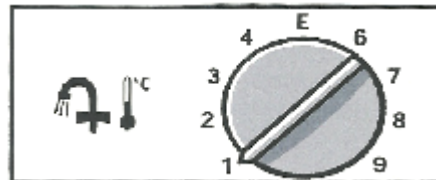


Indstilling af varme

Stil drejknappen til den pågældende udetemperatur.

Til dette anbefales følgende indstillinger

- **Overgangsperiode:** ca. 10 -20 °C stilling 1-3
- **Koldt vejr :** ca. 0 -10 °C stilling E
- **Meget koldt vejr:** ca. -15- 0 °C stilling 6-9

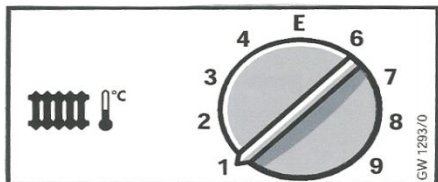


Aqua-Komfort-System

Aqua-Komfort-System leverer omgående varmt vand i den ønskede temperatur uden at der skal ventes på opvarmning først.

Aqua-Komfort-System aktiveres ved at indstille drejknappen til den ønskede temperatur.

- Stilling E (anbefales) svarer til ca. 45 °C

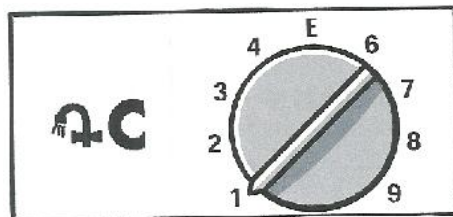

Kontrol af anlæggets driftstryk

For at centralvarmeanlægget fungerer korrekt skal viseren på manometeret stå i området mellem 0,75 og 1,5 når anlægget er koldt. Står viseren under 0,75 bar, så kontaktes ejendomskontoret.




Sommerdrift / vinterdrift

Man kan udkoble centralvarmedriften om sommeren, men fortsat lade varmtvandsopvarmningen være i drift.

Servicedrift -VVS installatør

Vinterdrift - varme/varmt vand

Sommerdrift - kun varmt vand

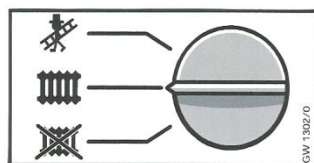

Statusvisning

Til brug for VVS installatør.

Aktiveres ved tryk på (3)

Displayet viser nu den aktuelle statuskode

